


Putfiche 3420-277

Boordatum: 13/05/2020

Dossiernummer : G170307-9

Boormachine : GFR14

Boormeester : Caers

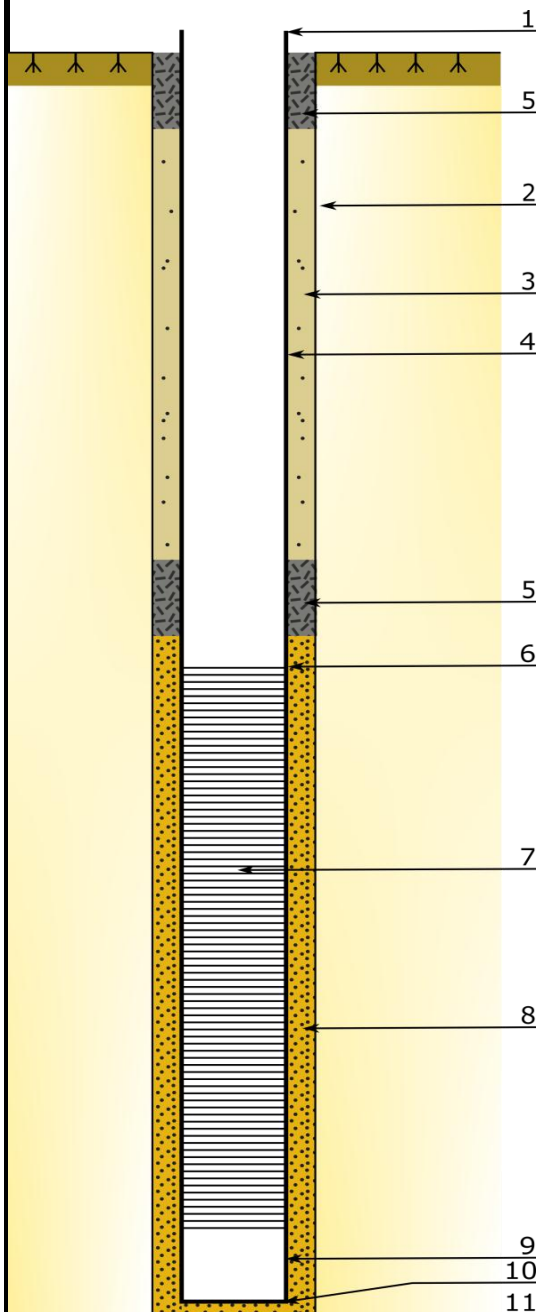

1. lengte boven de grond	0.6 m
2. boordiameter	240 mm
3. aanvulling tussen de kleistoppen	aanvulgrind 2 - 8 mm 2500 kg
4. stijgbuis lengte stijgbuis	PVC 125x113 mm 70 m
5. afdichtingsstop diepte afdichting hoeveelheid	Dantoplug standaard van 68,75 tot 53,63 m-mv 600 kg
4. afdichtingsstop diepte afdichting hoeveelheid	van 45,1 tot 34,85 m-mv 525 kg
4. afdichtingsstop diepte afdichting hoeveelheid	van 5,25 tot 0,5 m-mv 275 kg
6. kop van de filter	70.62 m-mv
7. filter sleuf lengte filter	PVC125x113 mm 0.5 mm 5 m
8. grindsoort diepte hoeveelheid	0,8 - 1,25 mm van 77,0 tot 68,75 m-mv 450 kg
9. zandvang lengte zandvang	PVC 125x113 mm 1 m
10. diepte put	76.62 m
11. diepte boring	77.0 m

DOORBOORDE GRONDLAGEN

van 0,0 tot 0,5m-mv: zwarte teelaarde
van 0,5 tot 3,0m-mv: geel sterk siltig zand
van 3,0 tot 5,0m-mv: Bruingrijs sterk siltig zand met veen
van 5,0 tot 9,0m-mv: grijs middelmatig zand, matig kleiig
van 9,0 tot 34,0m-mv: grijs middelmatig zand,
glauconiethoudend
van 34,0 tot 67,0m-mv: grijsgroen middelmatig zand, sterk
glauconiethoudend, met schelpen
van 67,0 tot 77,0m-mv: zwartgrijs fijn zand sterk
glauconiethoudend, met schelpen

Debiet :	11.23 m ³ /h
Waterpeil in rust :	6.27 m-PVC
Waterpeil in werking :	10.38 m-PVC
Specifiek debiet :	2.73 m ³ /h per m afpomping

Pidpa P-16-005: deelopdracht 7: Kapellen

Boorlocatie: Lindendreef naast nr. 13

getekend	SGHS	 Smet GWT Europe nv	tekeningnummer
datum	20/05/2020		
schaal			