


Putfiche 3420-276

Boordatum: 14/05/2020

Dossiernummer : G170307-9

Boormachine : GFR14

Boormeester : Caers

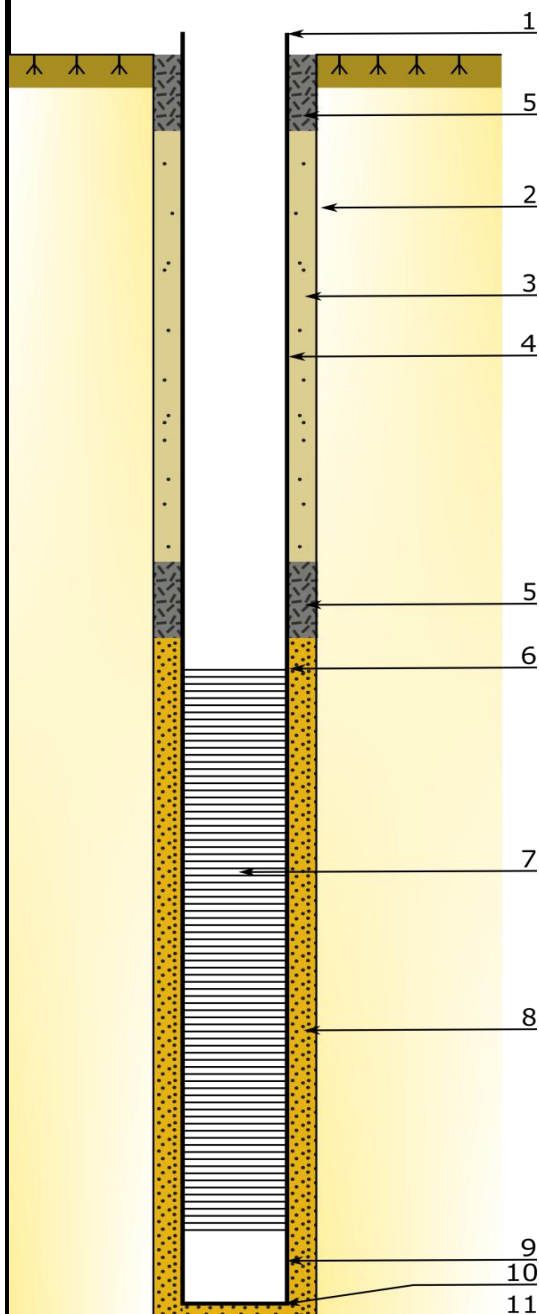

1. lengte boven de grond	0.6 m
2. boordiameter	240 mm
3. aanvulling tussen de kleistoppen	aanvulgrind 2 - 8 mm 2000 kg
4. stijgbuis lengte stijgbuis	PVC 125x113 mm 50 m
5. afdichtingsstop diepte afdichting hoeveelheid	Dantoplug standaard van 53,87 tot 34,57 m-mv 800 kg
4. afdichtingsstop diepte afdichting hoeveelheid	van 5,27 tot 0,5 m-mv 200 kg
6. kop van de filter	55.41 m-mv
7. filter sleuf lengte filter	PVC125x113 mm 0.5 mm 5 m
8. grindsoort diepte hoeveelheid	0,8 - 1,25 mm van 62,0 tot 53,87 m-mv 525 kg
9. zandvang lengte zandvang	PVC 125x113 mm 1 m
10. diepte put	61.41 m
11. diepte boring	62.0 m

DOORBOORDE GRONDLAGEN

van 0,0 tot 0,5m-mv: zwarte teelaarde

van 0,5 tot 3,0m-mv: geel sterk siltig zand

van 3,0 tot 5,0m-mv: Bruingrijs sterk siltig zand met veen

van 5,0 tot 9,0m-mv: grijs middelmatig zand, matig kleiig

van 9,0 tot 34,0m-mv: grijs middelmatig zand,
glauconiethoudend

van 34,0 tot 62,0m-mv: grijsgroen middelmatig zand, sterk
glauconiethoudend, met schelpen

Debiet :	11.51 m ³ /h
Waterpeil in rust :	6.09 m-PVC
Waterpeil in werking :	11.05 m-PVC
Specifiek debiet :	2.32 m ³ /h per m afpomping

Pidpa P-16-005: deelopdracht 7: Kapellen

Boorlocatie: Lindendreef naast nr. 13

getekend	SGHS	 Smet GWT Europe nv	tekeningnummer
datum	20/05/2020		
schaal			