


Putfiche 3420-275

Boordatum: 15/05/2020

Dossiernummer : G170307-9

Boormachine : GFR14

Boormeester : Caers

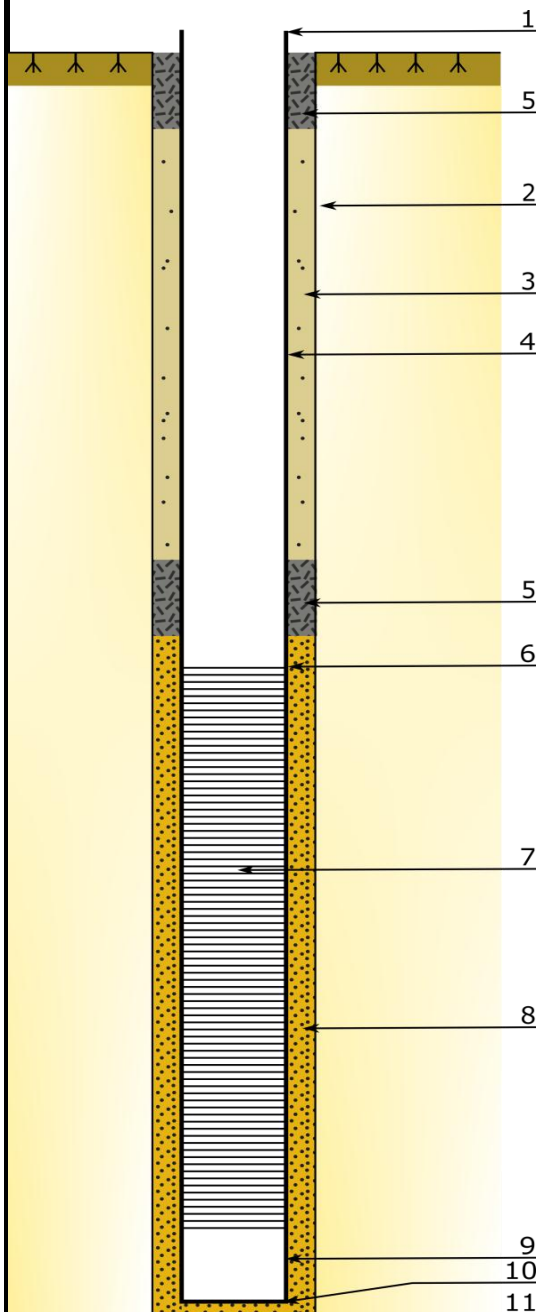

1. lengte boven de grond	0.6 m
2. boordiameter	180 mm
3. aanvulling	mm kg
4. stijgbuis	PVC 60x51 mm
lengte stijgbuis	14 m
5. afdichtingsstop	Dantoplug standaard
diepte afdichting	van 12,76 tot 0,5 m-mv
hoeveelheid	400 kg
6. kop van de filter	14.16 m-mv
7. filter	PVC 60x51 mm
sleuf	0.5 mm
lengte filter	1 m
8. grindsoort	0,8 - 1,25 mm
diepte	van 16,3 tot 12,76 m-mv
hoeveelheid	150 kg
9. zandvang	PVC 60x51 mm
lengte zandvang	1 m
10. diepte put	16.16 m
11. diepte boring	16.3 m

DOORBOORDE GRONDLAGEN

van 0,0 tot 0,5m-mv: zwarte teelaarde

van 0,5 tot 3,0m-mv: geel sterk siltig zand

van 3,0 tot 5,0m-mv: Bruingrijs sterk siltig zand met veen

van 5,0 tot 9,0m-mv: grijs middelmatig zand, matig kleiig

van 9,0 tot 16,3m-mv: grijs middelmatig zand,
glauconiethoudend

Pidpa P-16-005: deelopdracht 7: Kapellen

Boorlocatie: Lindendreef naast nr. 13

getekend	SGHS	 Smet GWT Europe nv	tekeningnummer
datum	20/05/2020		
schaal			