


# Putfiche 4005-264

Boordatum: 24/09/2019

Dossiernummer : G170307-9

Boormachine : GFR8

Boormeester : Saenen

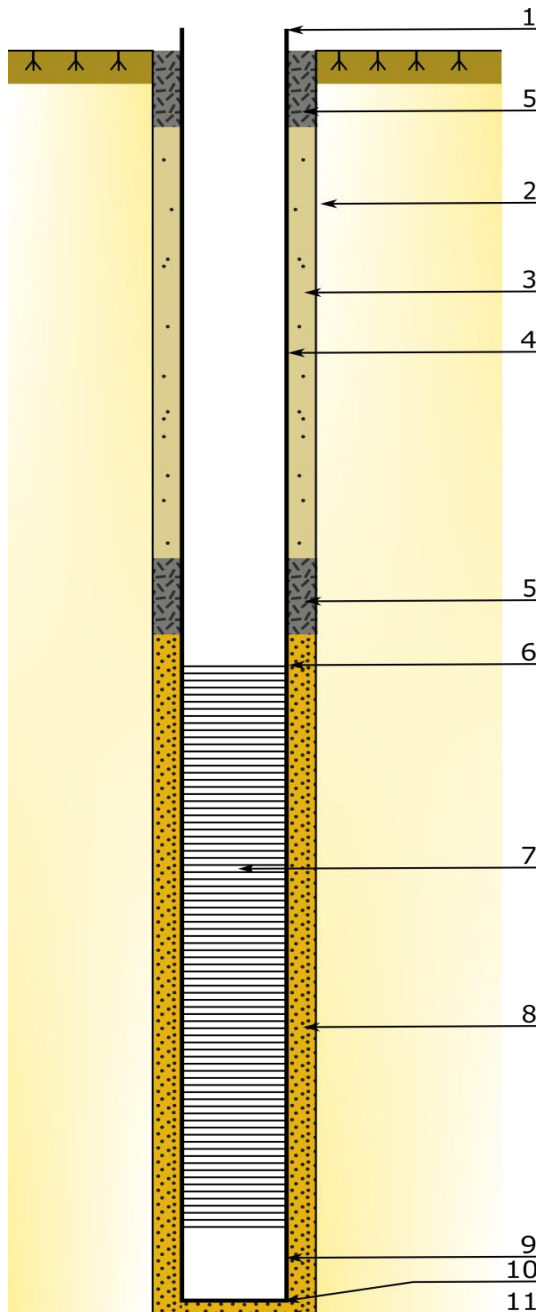

1. Bovengrondse afwerking : 1 m
2. boordiameter: 165mm
3. aanvulling
4. stijgbuis: PVC 63x3mm met draadverbinding  
lengte stijgbuis: 59m van 59,0 tot 0m-mv
5. afdichtingsstop: Mikolit 00  
diepte afdichting: van 56,0 tot 1,0m-mv: 1125kg
6. kop van de filter: 59,0m-mv
7. filter: PVC 63x3mm met draadverbinding, sleuf 0,5mm  
lengte filter: 1m van 60,0 tot 59,0m-mv
8. grindsoort: 0,8 - 1,25mm  
hoeveelheid: 300kg: van 61,5 tot 56,0m-mv
9. zandvang: PVC 63x3mm met draadverbinding  
lengte zandvang: 1m: van 61,0 tot 60,0m-mv
10. diepte put: 61m
11. diepte boring: 61,5m

## DOORBOORDE GRONDLAGEN

van 0,0 tot 0,5m-mv: zwarte teelaarde, sterk humeus

van 0,5 tot 1,0m-mv: bruinzwart zand, sterk siltig, matig humeus

van 1,0 tot 1,5m-mv: bruin zwarte turf

van 1,5 tot 38,0m-mv: grijsgroen matig grof zand

van 38,0 tot 61,5m-mv: groen matig grof zand met glauconiet en enkele kleilenzen

## Pidpa Mol

## Project: P-16-005

getekend	SGHS	 <b>Smet GWT Europe nv</b>	tekeningnummer
datum	15/10/2019		
schaal			