


04DE 0482

# Putfiche WVP 31

X-coord **189859**  
Y-coord **198250**

Dossiernummer : G147620-9  
Boormachine : GFR2  
Boormeester : Janssen, Caers

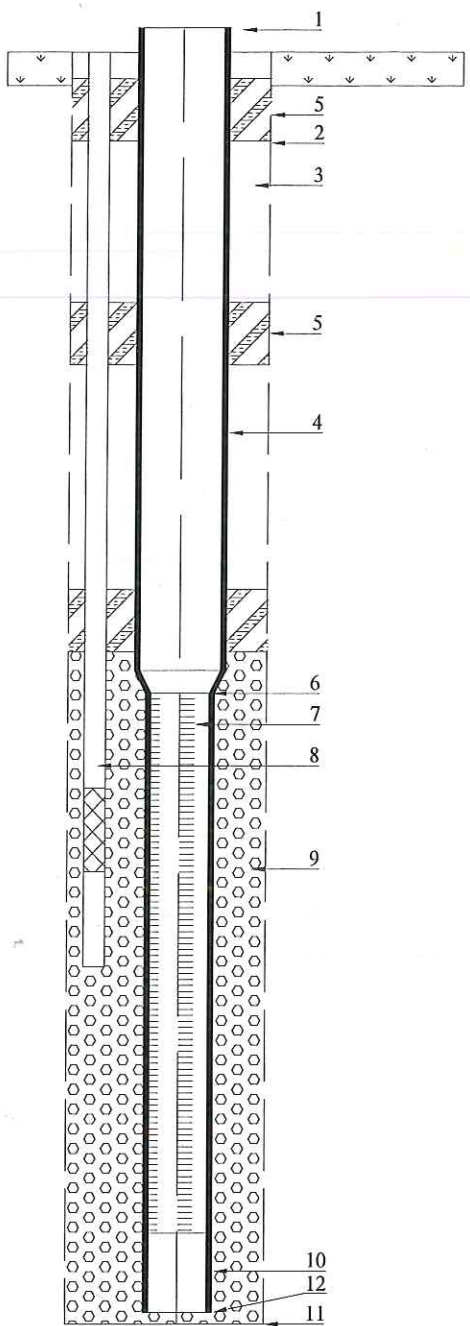

- 1. lengte boven de grond **0,78m**
- 2. boordiameter **800mm**
- 3. aanvulling **Rijnzand, van 19,10 tot 7,20m-mv 7000kg**
- 4. stijgbuis  
lengte stijgbuis **29,90m tot maaiveld**
- 5. afdichtingsstop  
diepte afdichting **Klei Dantoplug standaard van 26,64 tot 19,10m-mv, 4000kg**  
diepte afdichting **van 7,20 tot 2,70m-mv, 2000kg**
- 6. kop van de filter **29,90m-mv**
- 7. filter  
RVS 316L wikkeldraadfilter, DN175  
Ø192x182mm, filtersleuf: 0,8mm  
lengte filter **30,00m**  
overgang **RVS 316L, Ø315 naar DN175**
- 8. peilfilter  
PVC Ø63x57mm, lijmverbinding  
lengte filter **1,00m van 31,88 tot 30,88m-mv**  
lengte stijgbuis **30,88m tot maaiveld**  
lengte zandvang **1,00m van 32,88 tot 31,88m-mv**
- 9. grindsoort **1,0 - 2,0mm**  
hoeveelheid **van 62,00 tot 26,64m-mv, 28000kg**
- 10. zandvang  
RVS 316L, DN175, Ø193,7x3mm  
lengte zandvang **1,00m**
- 11. diepte boring **62m-mv**
- 12. diepte put **60,90m-mv**

### DOORBOORDE GRONDLAGEN

van 0 tot 6m-mv: Bruin-geel sterk siltig zand  
van 6 tot 62m-mv: zwart-groen matig grof zand  
van

Boordatum: 11/05/2015

maaiveld **18,73 mTAW**

debiet op 29-05-2015 **88,32 m³/u**  
waterpeil in rust **6,41 m**  
waterpeil in werking **11,33 m**  
specifiek debiet **17,95 m³/u/m**

Project: P-14-002

WPC Westerlo, Smallerijt 12

getekend	SGHS	 <b>SMET G.W.T.</b> <small>Smet-Boring</small>	tekeningnummer
datum	05/06/2015		
schaal			