


060E 0299

Putfiche WVP 36

X-coord 189491
Y-coord 198162

Dossiernummer : G147620-9
Boormachine : GFR2
Boormeester : Janssens, Caers

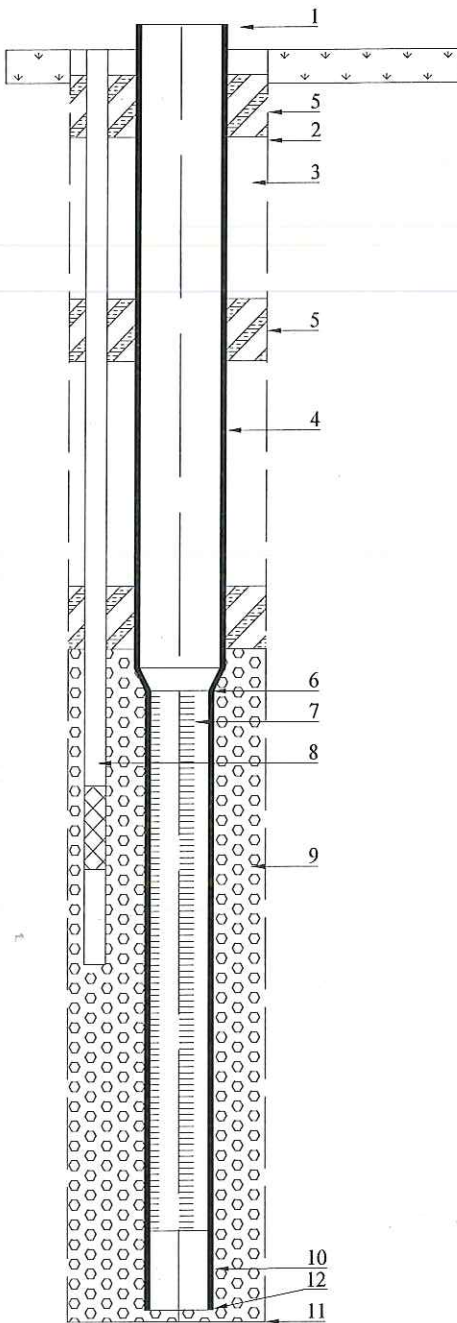

1. lengte boven de grond 1,17m
2. boordiameter 800mm
3. aanvulling Rijnzand, 9000kg
4. stijgbuis PVC Ø315x285mm, lijmverbinding
lengte stijgbuis 29,78m tot maaiveld
5. afdichtingsstop Klei Dantoplug standaard
diepte afdichting van 26,80 tot 22,00m-mv, 3000kg
diepte afdichting van 10,00 tot 4,00m-mv, 3000kg
6. kop van de filter 29,78m-mv
7. filter RVS 316L wikkeldraadfilter, DN175
Ø192x182mm, filtersleuf: 0,8mm
lengte filter 30,00m
overgang RVS 316L, Ø315 naar DN175
8. peilfilter PVC Ø63x57mm, lijmverbinding
lengte filter 1,00m van 31,98 tot 30,98m-mv
lengte stijgbuis 30,98m tot maaiveld
lengte zandvang 1,00m van 32,98 tot 31,98m-mv
9. grindsoort 1,0 - 2,0mm
hoeveelheid van 62,00 tot 26,80m-mv, 26000kg
10. zandvang RVS 316L, DN175, Ø193,7x3mm
lengte zandvang 1,00m
11. diepte boring 62m-mv
12. diepte put 60,78m-mv

DOORBOORDE GRONDLAGEN

van 0 tot 6m-mv: Bruin-geel sterk siltig zand
van 6 tot 62m-mv: zwart-groen matig grof zand
van

Boordatum: 20/04/2015

maaiveld 17,15 mTAW

Debiet : 76,66 m³/u
waterpeil in rust : 5,53 m
waterpeil in werking : 10,11 m
Specifiek debiet : 16,74 m³/u/m

Project: P-14-002

WPC Westerlo, Smallerijt 12

getekend	SGHS	 SMET G.W.T. <small>Smet-Boring</small>	tekeningnummer
datum	05/06/2015		
schaal			