UNIPLOT 05.33.nl / QcFsClass-M3.cmd / 2017-10-12 18:02:51

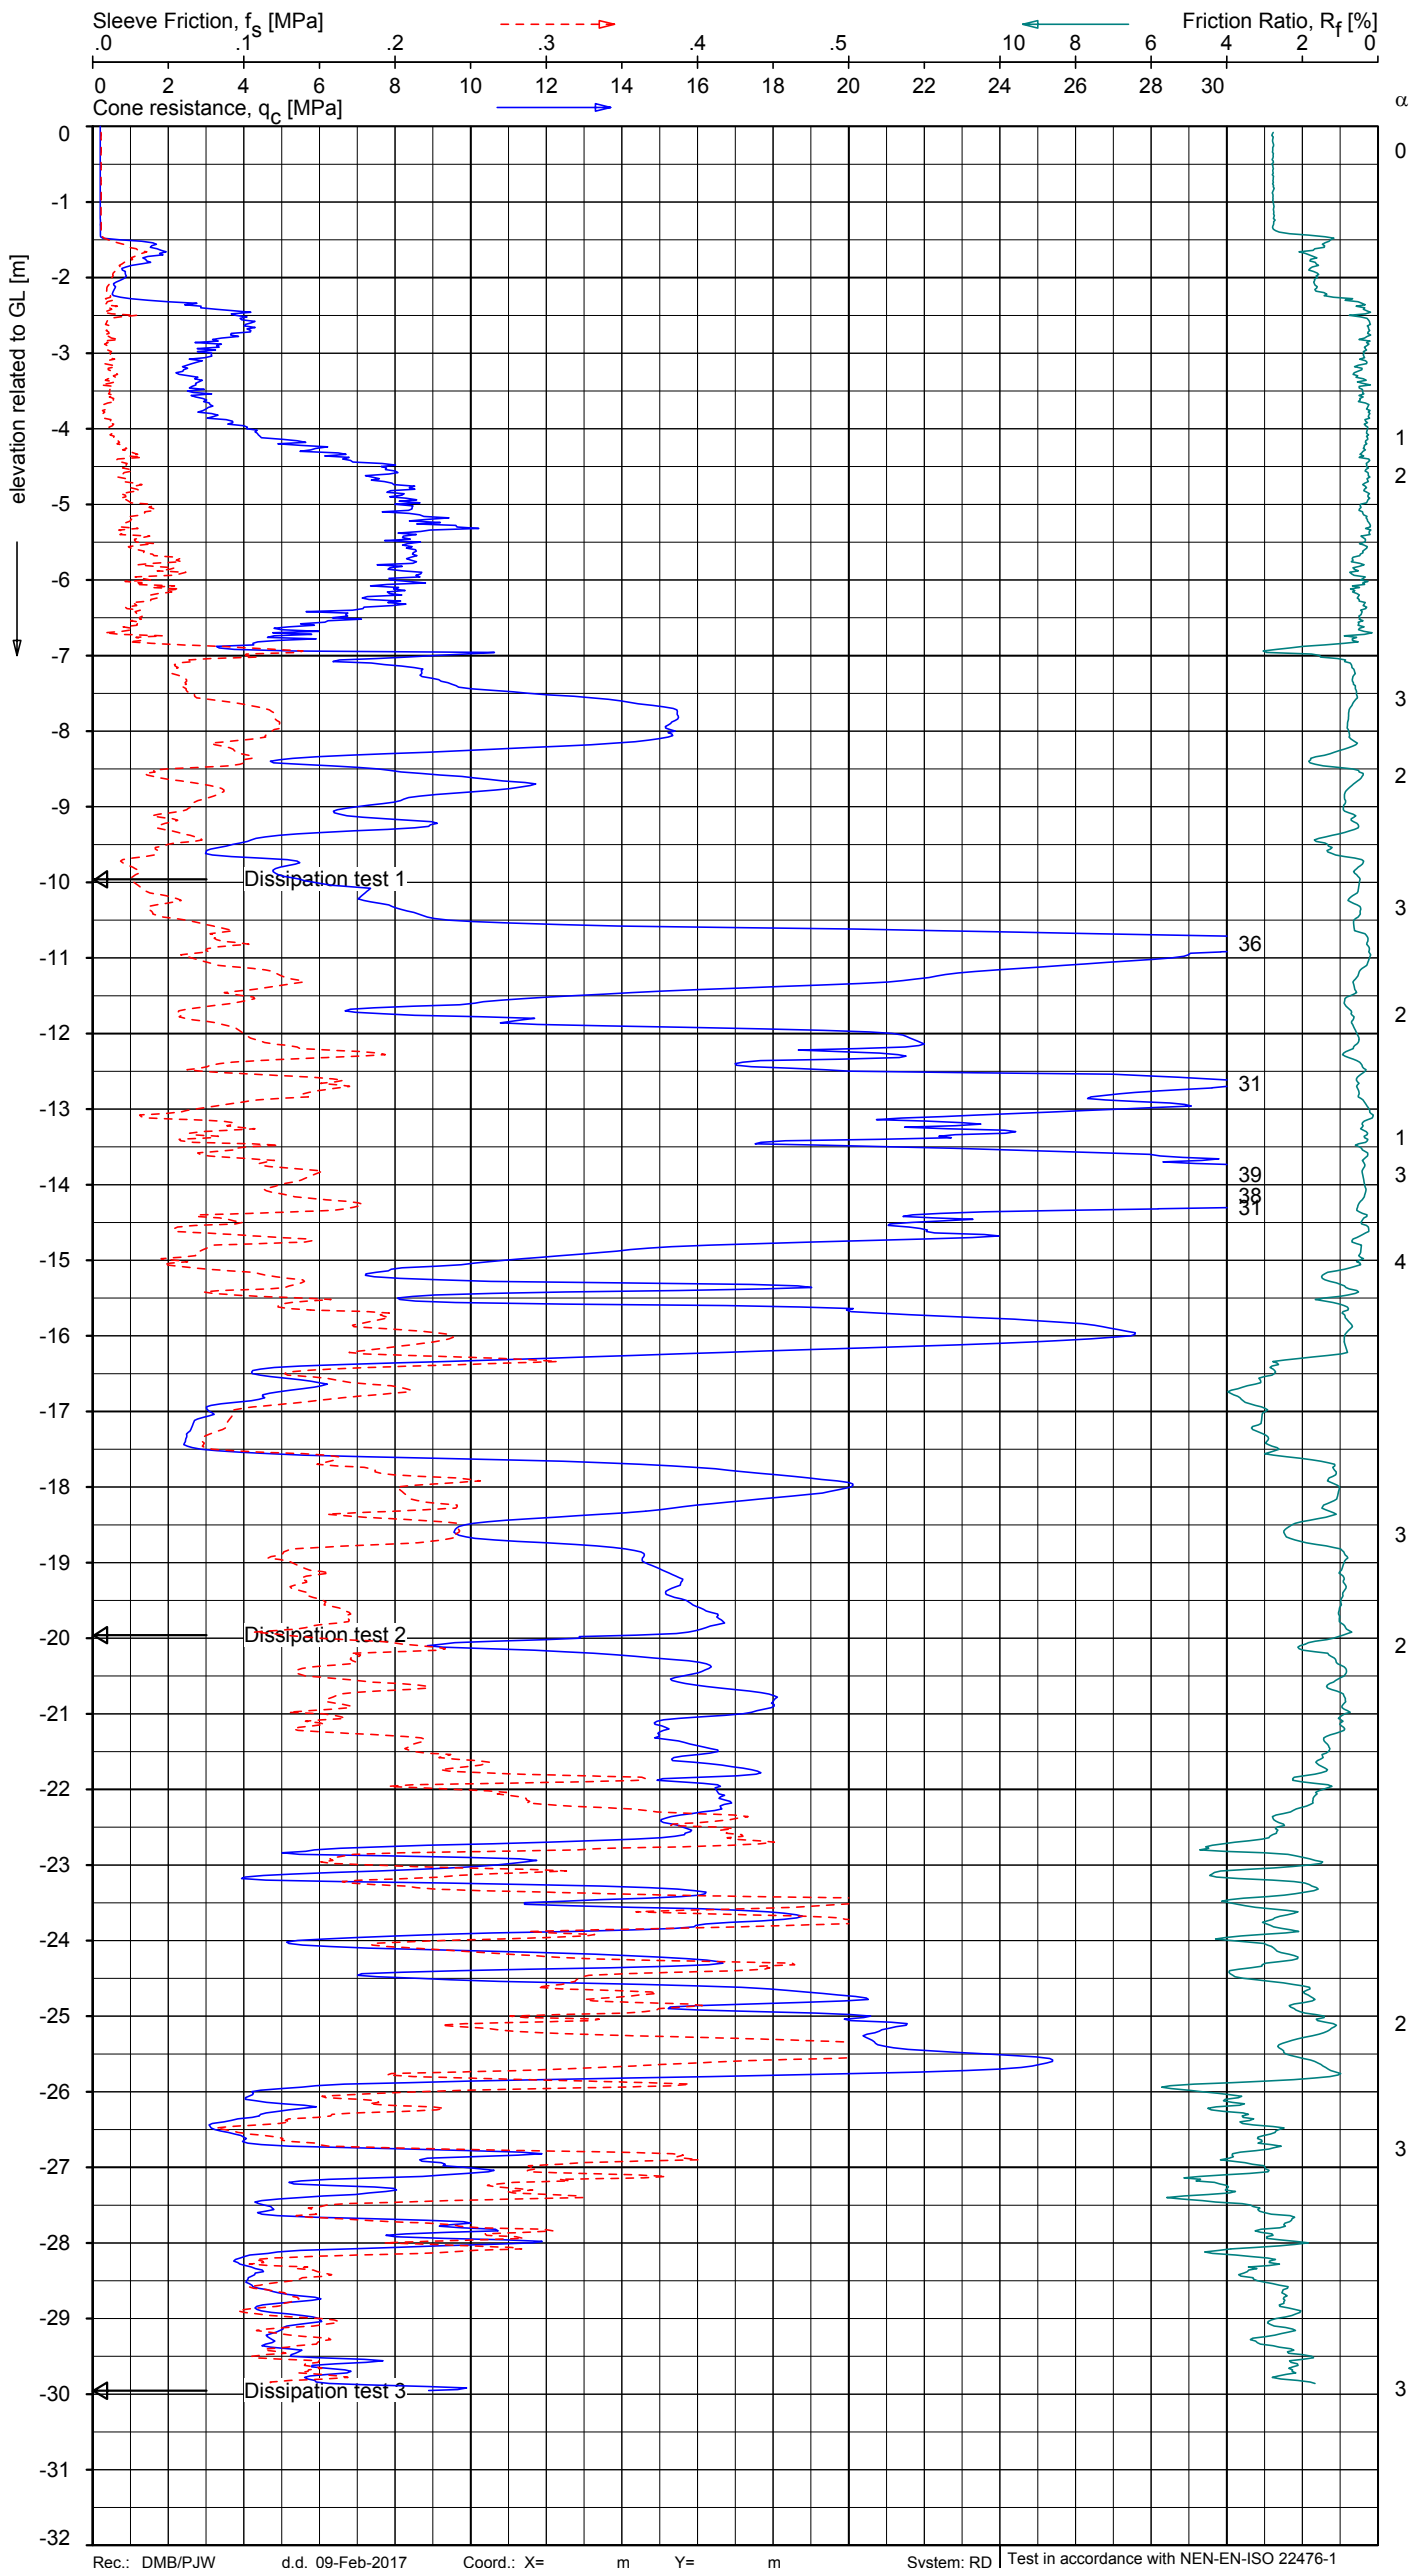

Indicative soil classification

Automatically generated from CPT data
Valid below groundwater level
(Robertson 1990, NL corr.)

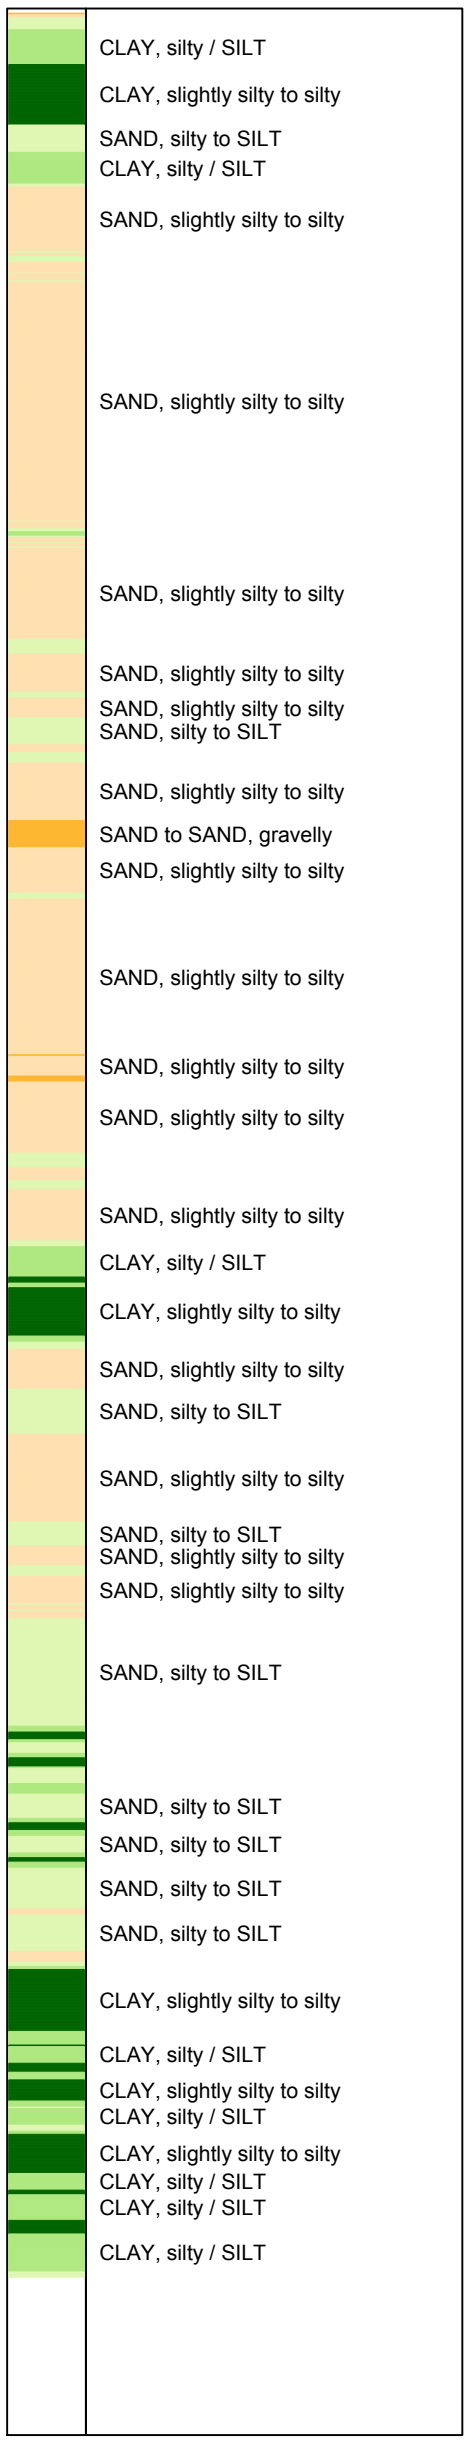

Rec.: DMB/PJW d.d. 09-Feb-2017 Coord.: X= m Y= m System: RD
Proc. : K.STASSEN d.d. 12-Oct-2017 Cone: CP15-CF75PB1SN2 1701-2751

Test in accordance with NEN-EN-ISO 22476-1
Class 2. Test type TE2
Cone type: A_c = 1510 mm²; A_s = 19895 mm²

CONE PENETRATION TEST WITH LOCAL FRICTION

Nouvelle station Constitution

Proj. C102420
Cpt CPTU-S10

C102420

CPTU-S10 - 1

UNIPLOT 05.33.nl / QcU2Class-M3.cmd / 2017-10-12 18:07:36

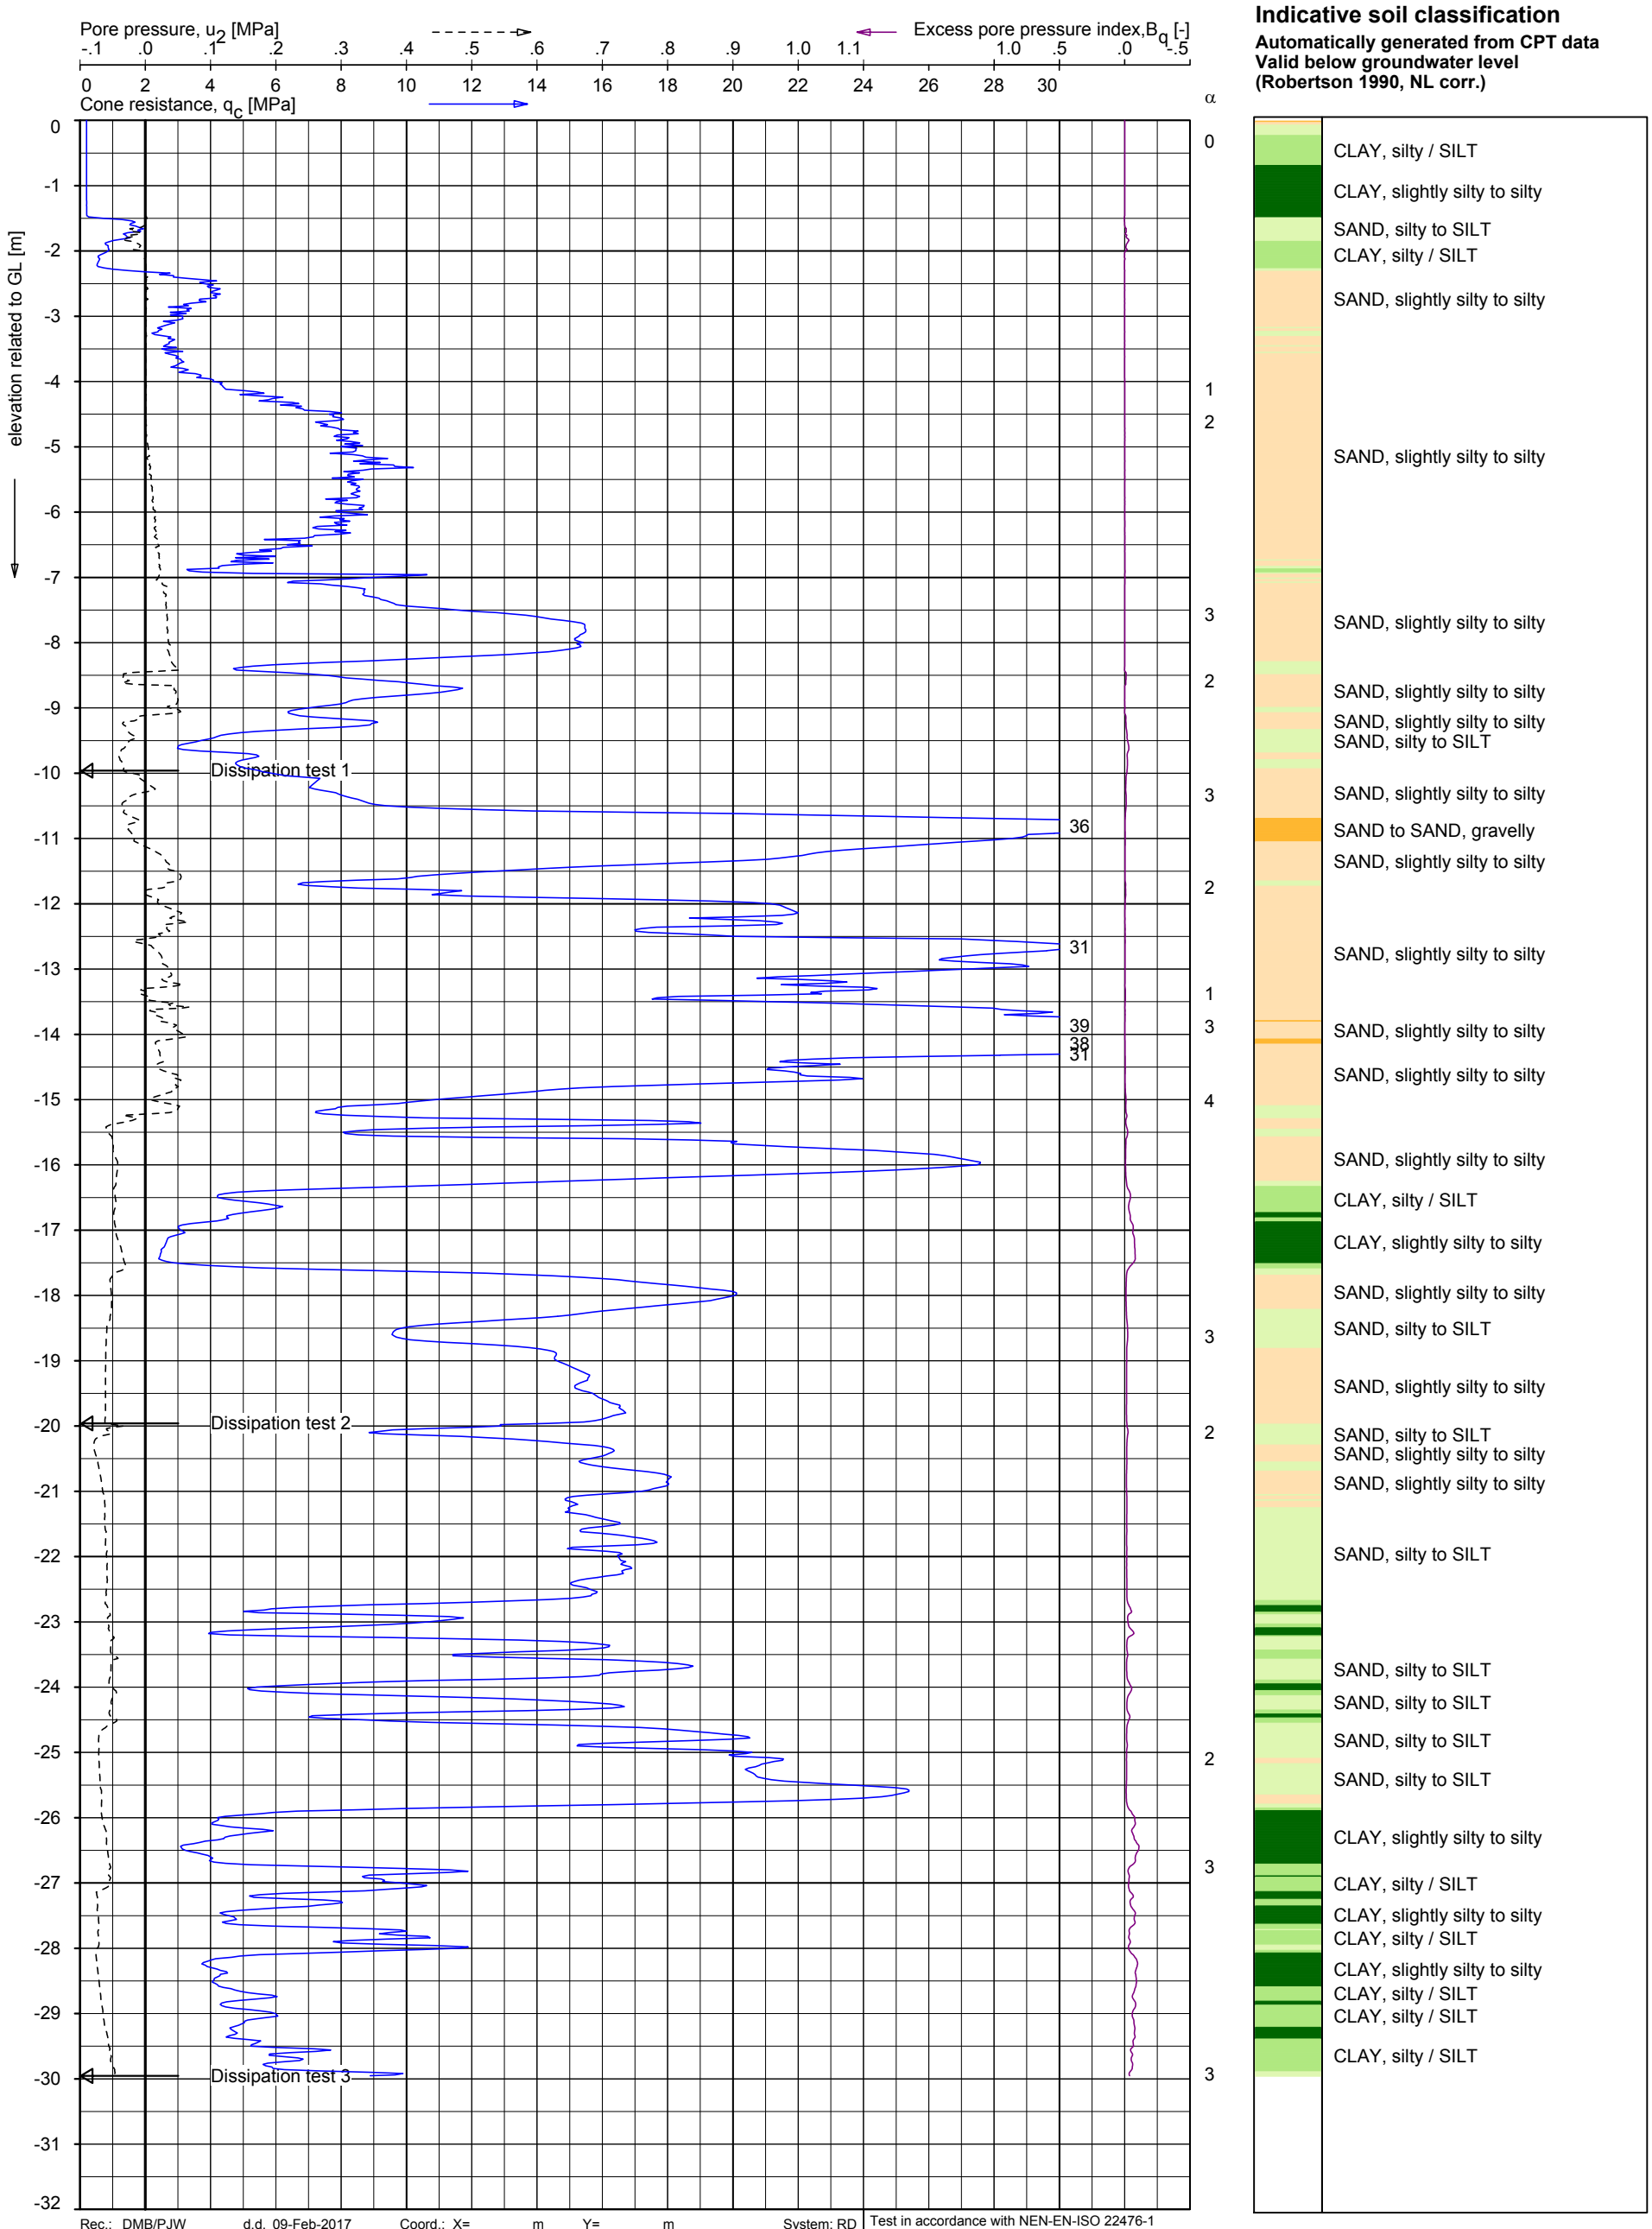

Rec.: DMB/PJW d.d. 09-Feb-2017 Coord.: X= m Y= m System: RD
Proc. : K.STASSEN d.d. 12-Oct-2017 Cone: CP15-CF75PB1SN2 1701-2751

Test in accordance with NEN-EN-ISO 22476-1
Class 2. Test type TE2
Cone type: A_c = 1510 mm²; A_s = 19895 mm²

PIEZO CONE PENETRATION TEST

Nouvelle station Constitution

Proj. C102420
Cpt CPTU-S10

C102420

CPTU-S10 - 1